
Domekt R 700 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	764
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	212
Atskaitos srautas, m^3/s	0,149
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	2/10,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,7
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	181
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	74
Garso galia, L_{WA}, dBA	46
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	35
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	368×375×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	850×420×1240
Priežiūros erdvė, mm	500
Masė, kg	93










Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

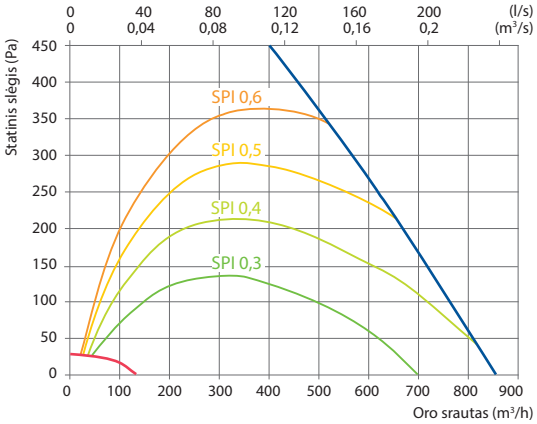

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-250+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	ASTS-250-600-M
	SUP/EHA	ASTS-250-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-250
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-250
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-250
Freoninis aušintuvas		DCF-0,7-5
Šalčio mašina		MOU-18HFN8a+ KA8142

Montavimo padėtys




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

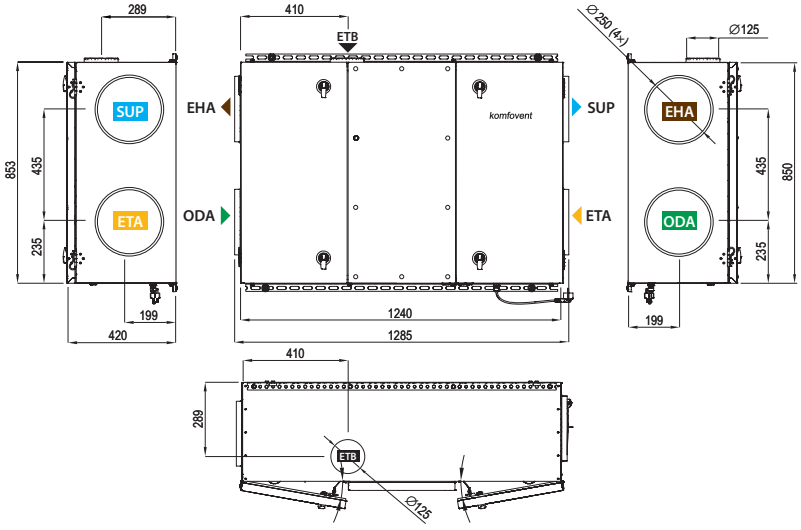

Kairinis (L1)

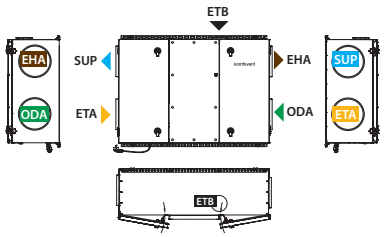

ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.