



Domekt R 400 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	421
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	117
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,082
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	84
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	39
Garso galia, L _{WA} , dBA	45
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	346x258x46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	700x310x1170
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	65



Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

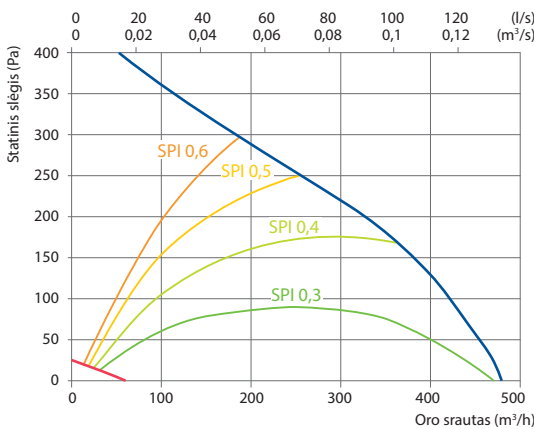



Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,3	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)


Vaizdas iš aptarnavimo pusės

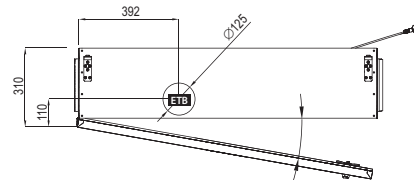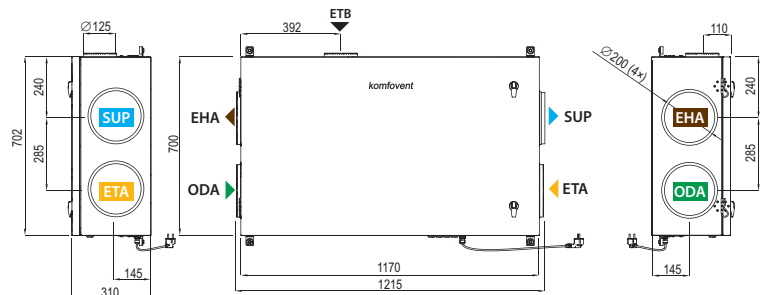


Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopinimas	ODA/ETA ASTS-200-600-M SUP/EHA ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montavimo padėties



Kairinis (L1)

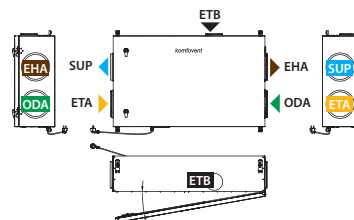

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylinka – ištraukimas be regeneracijos)