



Domekt R 400 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	500
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	139
Atskaitos srautas, m³/s	0,097
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,28
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/8,4
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	125
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	52
Garso galia, L _{WA} , dBA	44
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	32
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	417×210×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	515×567×660
Priežiūros erdvė, mm	650
Masė, kg	49



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

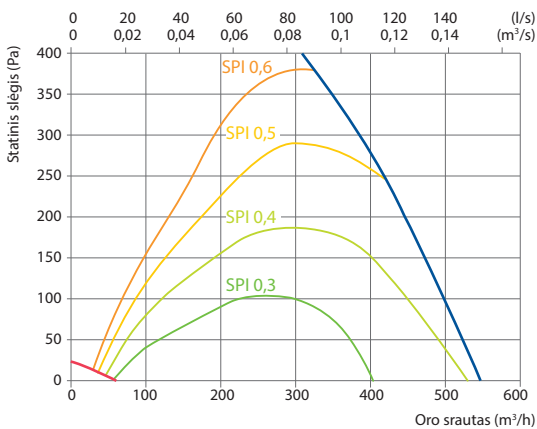


Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema				Vasara			
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,9	16,2	17	17,7	18,5	22,5	23,3	24


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

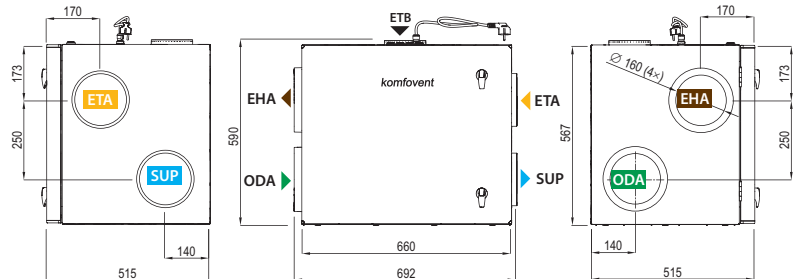


Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopin tuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142



Kairinis (L1)

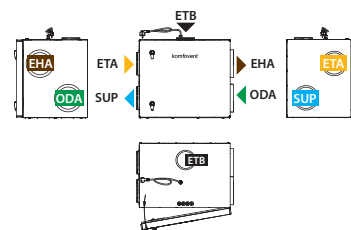

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpą tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylinka – ištraukimas be regeneracijos)