



# Domekt R 400 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	373
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	104
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,073
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	86
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/11,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	118
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	43
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	37
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	27
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	428×231×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	495×561×598
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	49



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

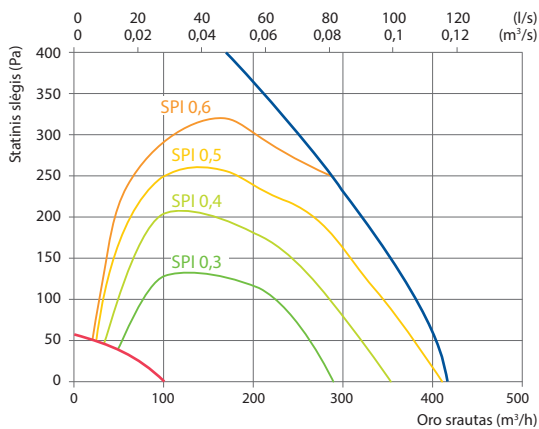


## Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)




## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

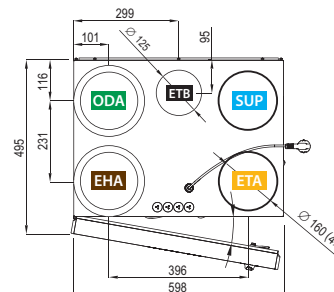

## Kairinis (L1)



▶ ODA – iš lauko imamas oras    ▶ SUP – į patalpą tiekiamas oras    ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras    ▶ EHA – į lauką išmetamas oras    ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)