
Verso R 1000 F C5


Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m³/h	890
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, l/s	247
Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	2/5,9
Maitinimas HE, V	1~230
Maitinimas HW, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	12,9
Maksimalus srovės stiprumas HW, A	4,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis E, mm²	3×1,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis W, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	267
Garso galia, L_{wa}, dBA	48
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	38
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	410×420×46
Tiekimo oro filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo oro filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	930×476×1349
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	45
Priežiūros erdvė, mm	400
Masė, kg	140



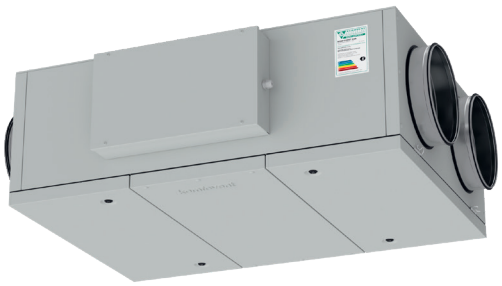

Našumas

Verso R 1000 F įrenginys su standartine komplektacija

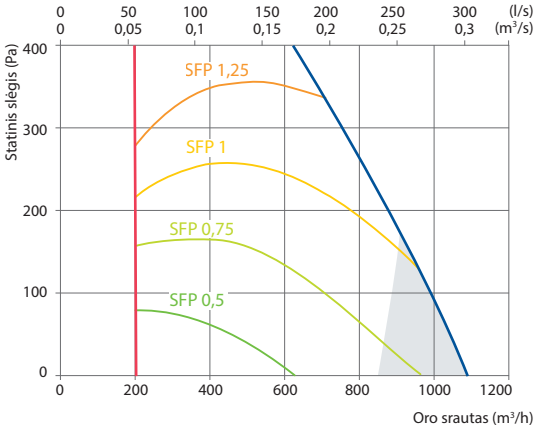


Neatitinka ErP2018 reikalavimų

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	AGS-315-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-315-100-1200-M
Vandeninis šildytuvas		DH-315
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-1,0-W2
Vandeninis aušintuvas		DCW-1,2-8
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-315
2-eigis vožtuvas (aušintuvas)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Freoninis aušintuvas		DCF-1,2-8
Šalčio mašina ortakiniui DX aušintuvui		MOU-24HFN8a+KA8142

Montavimo padėtys



2 3 tik su vandens šildytuvu

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.


Vandeninis kanalinis oro šildytuvas *

	Žiema		
Vandens temperatūra į/iš, °C	80/60	70/50	60/40
Galia, kW	2,4	2,4	2,4
Vandens srautas, dm³/h	106	106	106
Slėgio kritimas, kPa	2,4	2,4	2,4
Temperatūra prieš/už, °C		14 / 22,0	
Maksimali galia, kW	9,9	8,0	6,1
Prijungimas, ”		½	


* užsakoma papildomai

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

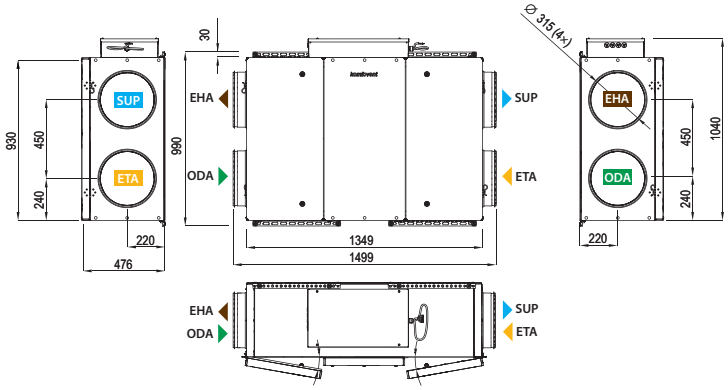

Kairinis (L1)

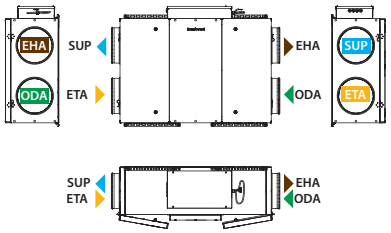

ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.